

44
mm

2




0

★ ★ ★
GUARANTEE

5

YEARS

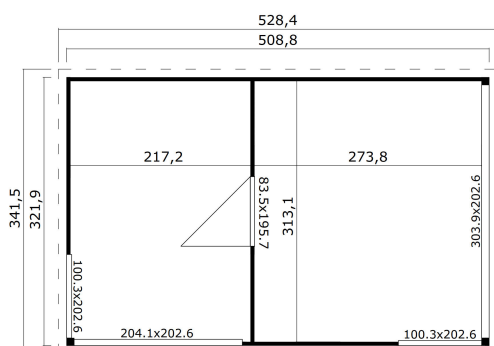

VERPACKUNG: 2 PALETTE(N)

630 x 118 x 63 cm
1230 kg245 x 118 x 41 cm
420 kg

EAN

4743329254858

DIMENSIONEN

Fläche	15.67 m ²
Dachabmessungen	3.42 x 5.29 m
Rauminhalt m ³	≈ 37.51 m ³
Seitenwandhöhe	≈ 2.39 m
Firsthöhe	≈ 2.39 m
Vordach	≈ 10 cm

FENSTER & TÜR

1 x Schiebetür	303.9 x 202.6 cm
1 x Schiebetür	204.1 x 202.6 cm
1 x Einzeltür	83.5 x 195.7 cm
2 x feststehendes Einzelfenster	100.3 x 202.6 cm

DACH UND FUSSBODEN

Dachbretter	18x90 mm
Fussbodenbretter	18x90 mm
Dachfläche	17.18 m ²
Dachwinkel	≈ 1.9 °
Imprägnierte Unterkonstruktion	45x70 mm

*Optional Dacheindeckung

TIMBER STRUCTURE CALCULATIONS

Code: EN 1995-1:2004/A1:2008

Type: 4423819 - Domeo 3

LOADS

Roof covering 0,04 kN/m²
Roof boards, d=18mm 0,09 kN/m²

WIND AND SNOW LOADS:

Ground snow load $s_k = 1,50 \text{ kN/m}^2$

Reference wind $g_{ref} = 0,32 \text{ kN/m}^2$

Governing Load Case: 4 uls $(1+2)*1.20+3*1.50$

MATERIAL: C24

$g_M = 1.30$	$f_{m,0,k} = 24.00 \text{ MPa}$	$f_{t,0,k} = 14.00 \text{ MPa}$	$f_{c,0,k} = 21.00 \text{ MPa}$
$f_{v,k} = 2.50 \text{ MPa}$	$f_{t,90,k} = 0.40 \text{ MPa}$	$f_{c,90,k} = 5.30 \text{ MPa}$	$E_{0,moyen} = 11000.00 \text{ MPa}$
$E_{0,05} = 7400.00 \text{ MPa}$	$G_{moyen} = 690.00 \text{ MPa}$	Service class: 1	Beta c = 0.20



SECTION PARAMETERS: 70x140

ht=14.0 cm			
bf=7.0 cm	$A_y=65.33 \text{ cm}^2$	$A_z=65.33 \text{ cm}^2$	$A_x=98.00 \text{ cm}^2$
tw=3.5 cm	$I_y=1600.67 \text{ cm}^4$	$I_z=400.17 \text{ cm}^4$	$I_x=1096.5 \text{ cm}^4$
tf=3.5 cm	$W_y=228.67 \text{ cm}^3$	$W_z=114.33 \text{ cm}^3$	

STRESSES

$\text{Sig}_{m,y,d} = M_Y/W_y = -3.23/228.67 = -14.13 \text{ MPa}$
 $\text{Tau}_{z,d} = 1.5 * -2.40/98.00 = -0.37 \text{ MPa}$

ALLOWABLE STRESSES

$f_{m,y,d} = 14.97 \text{ MPa}$
 $f_{v,d} = 1.54 \text{ MPa}$

Factors and additional parameters

$k_{h,y} = 1.01$ $k_{mod} = 0.80$ $K_{sys} = 1.00$ $k_{cr} = 0.67$



$l_{ef} = 4.49 \text{ m}$ $\text{Lambda}_{rel m} = 0.73$
 $\text{Sig}_{cr} = 44.98 \text{ MPa}$ $k_{crit} = 1.00$

LATERAL BUCKLING PARAMETERS:

$\text{Sig}_{m,y,d}/f_{m,y,d} = 14.13/14.97 = 0.94 < 1.00$ (6.11)
 $\text{Sig}_{m,y,d}/(k_{crit} * f_{m,y,d}) = 14.13/(1.00 * 14.97) = 0.94 < 1.00$ (6.33)
 $(\text{Tau}_{z,d}/k_{cr})/f_{v,d} = (0.37/0.67)/1.54 = 0.36 < 1.00$ (6.13)

VERIFICATION FORMULAS:



$u_{fin,y} = 0.0 \text{ cm} < u_{fin,max,y} = L/200.00 = 2.5 \text{ cm}$
Governing load case: $(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*3$
 $u_{fin,z} = 2.3 \text{ cm} < u_{fin,max,z} = L/200.00 = 2.5 \text{ cm}$
Governing load case: $(1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*3$

Section OK !!!